
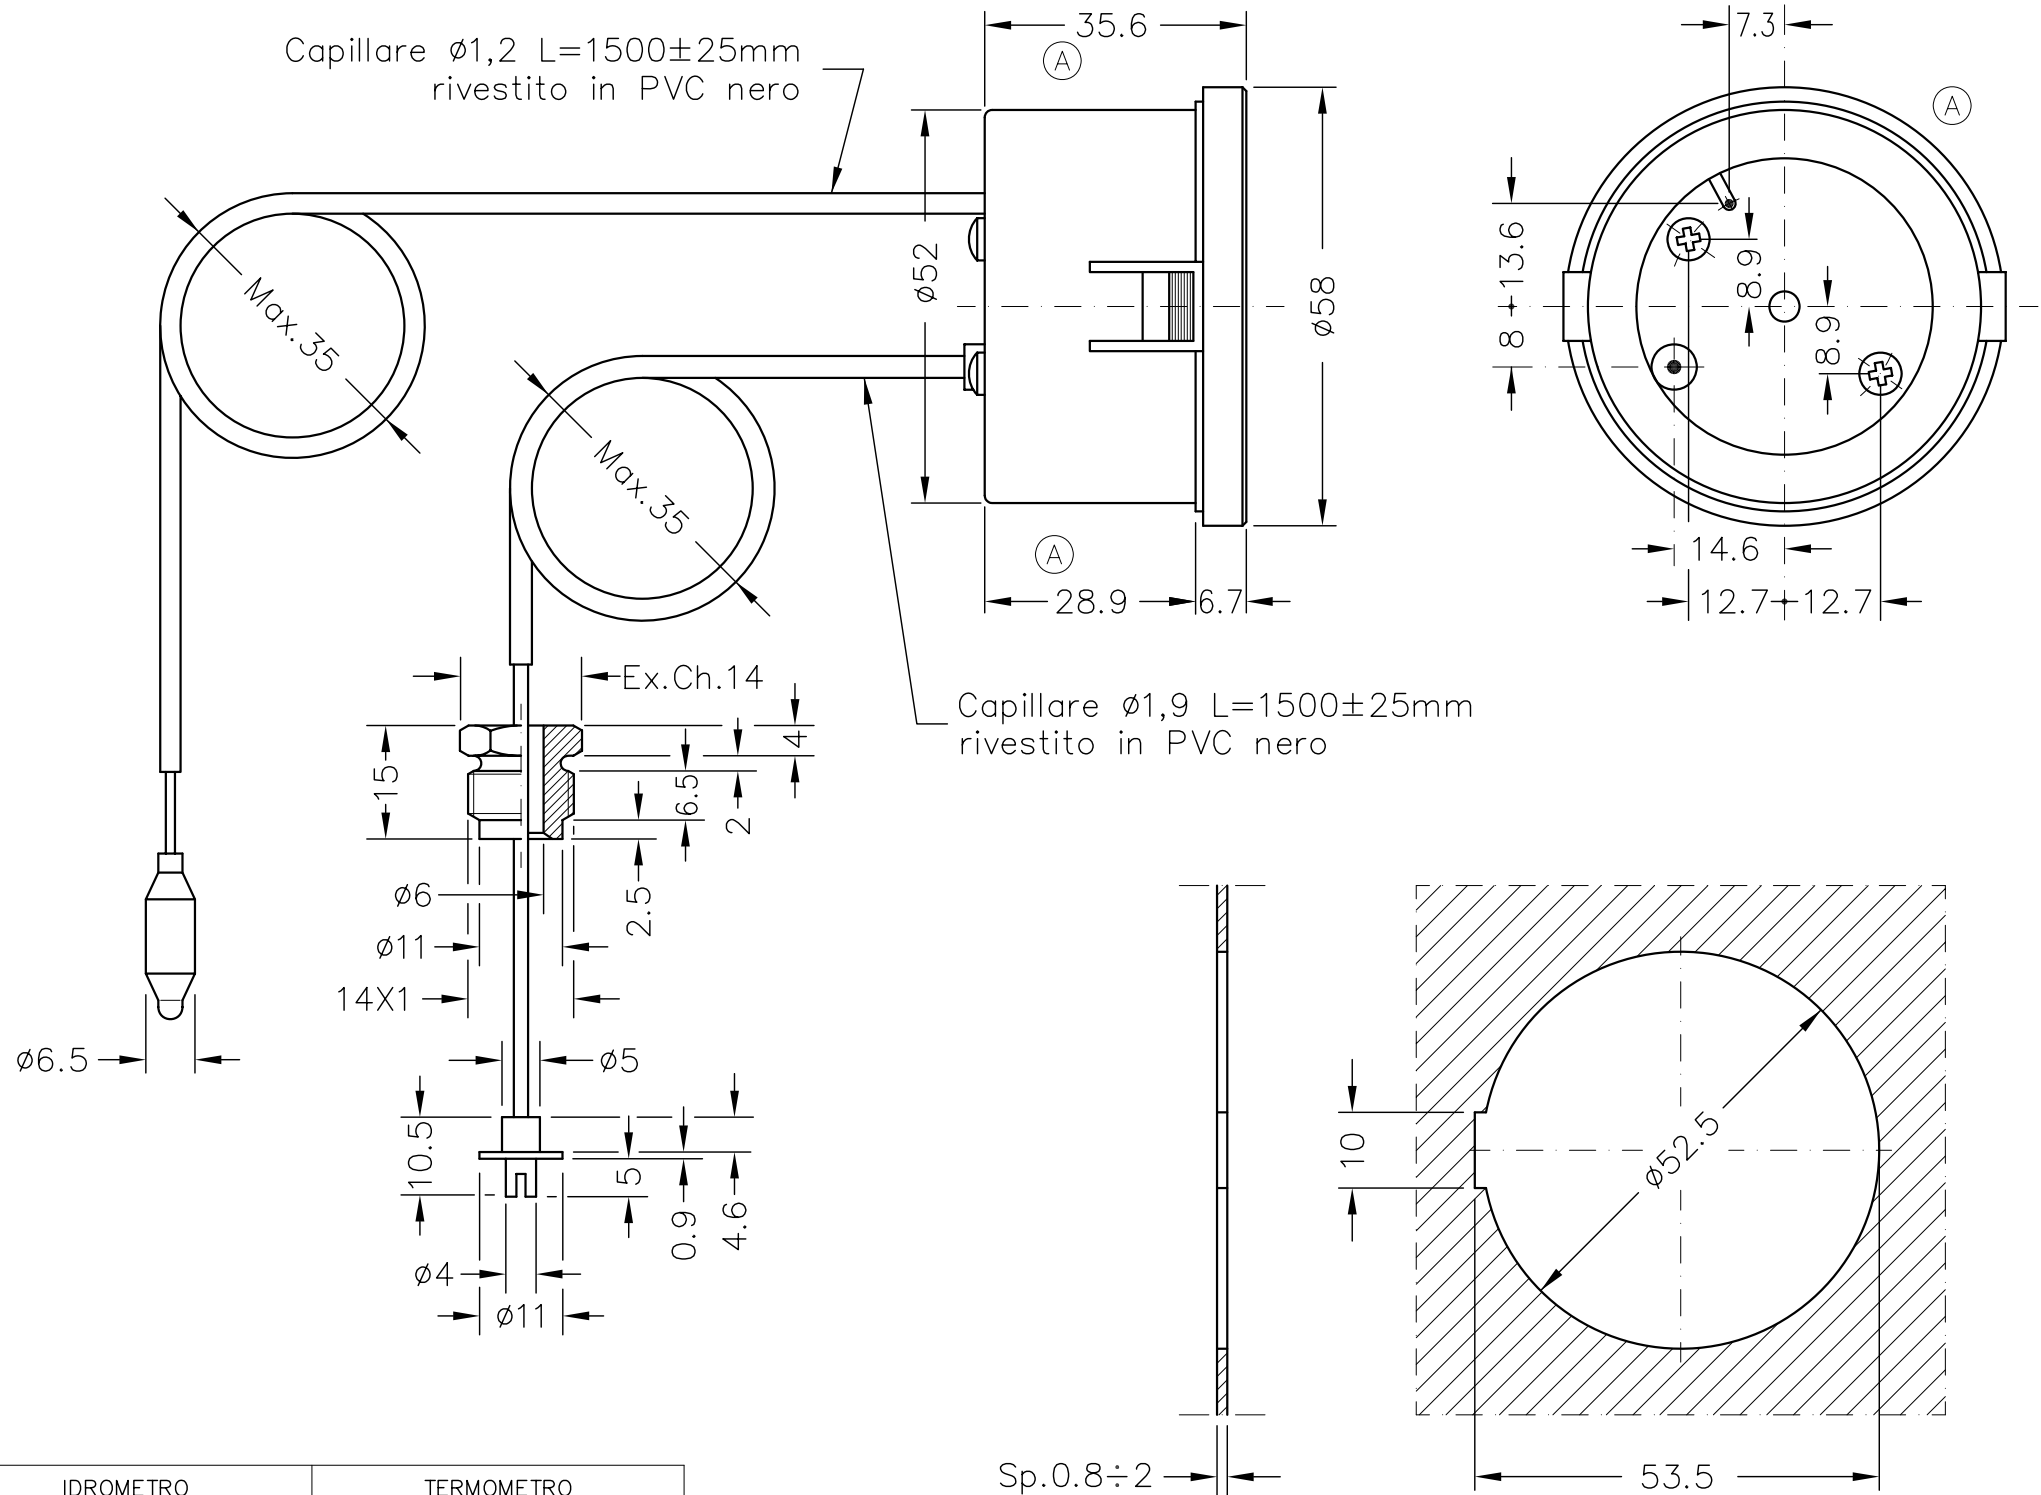


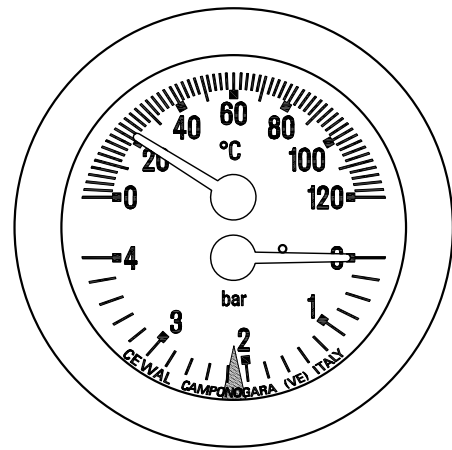

DATI TECNICI	IDROMETRO	TERMOMETRO
CAMPO DI LAVORO	0 bar / 4 bar	0°C / 120°C
CASSA	NYLON NERO	
GHIERA	PIBITER NERO	
TRASPARENTE	ALTUGLAS (METACRILATO) CON INDICE ROSSO TAMPOGRAFATO	
QUADRANTE	ALLUMINIO FONDO NERO GRAFICA BIANCA	
INDICI	NYLON BIANCO	
TEMP.MAX.SOPPORTATA DAL CORPO	70°C	
TARATURA	2 bar $\pm$ 0,2 bar	60°C $\pm$ 2°C
CONTROLLO	1 bar $\pm$ 0,3 / 3 bar $\pm$ 0,3	30°C $\pm$ 3°C / 80°C $\pm$ 3°C
RAGGIO MINIMO CURVATURA CAPILLARE	5 mm	

1	24/11/10	Ridotto fondello e altezza totale da 39.6 a 35.6			A	Gd	AS
INDICE	DATA	CAUSA DELLA MODIFICA			INDICE	DISEGN.	APPROV.
MATERIALE:		TRATTAMENTO:		DISEGNATO: Gd		APPROVATO: AS	
TERMIDROMETRO ø52 1,5 Mt. PVC 14x1 CASSA E GHIERA NERA 4bar/120°C FN/NB. "CEWAL"				DIS. N° 91392110		1	
				SCALA 1:1 DATA: 11/09/96			
		30010 CAMPONOGARA (VENEZIA) ITALY via Gramsci N°42, tel. +39 041 462155 fax. +39 041 4174282, www.cewal.com		TOLLERANZE GENERALI		xxx = QUOTE CRITICHE DA TENERE SOTTO CONTROLLO DURANTE LA PRODUZIONE xx = QUOTE IMPORTANTI	
				Lavorati Stampati Angoli ±30° Angoli ±2° Quote 0-18±0.15 Spessore ±10% 18-80±0.25 >80±0.4 Lunghezza 0 ÷ 0.5%			
Proprietà riservata a termini di legge. Questo disegno non può essere ceduto a terzi senza la ns preventiva autorizzazione.							

cewal S.p.A.

30010 CAMPONOGARA (VENEZIA) ITALY
via Gramsci N°42, tel. +39 041 462155
fax. +39 041 4174282, www.cewal.com